

Trà Vinh, ngày 01 tháng 8 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Đơn vị trong lĩnh vực môi trường.

Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Quan trắc môi trường định kỳ năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Dương Tấn Tài, số điện thoại: 0939688242, mail: duongtantai.tptv@gmail.com:

- Nhận qua email: bvsn.syt@travinh.gov.vn.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 11 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Quan trắc môi trường định kỳ năm 2023.

a. Chất thải rắn y tế

- Khu vực giám sát tại các khoa phòng; khu lưu giữ chất thải; khu vực xử lý;
- Phương pháp giám sát: Quan sát trực tiếp, số giao nhận chất thải.
- Tần suất giám sát: tháng 9/2023; 12/2023; 3/2024 và 6/2024.

- Nội dung giám sát:

+ Tuân thủ quy trình quản lý chất thải y tế bao gồm phân loại rác, lưu chứa chất thải, thu gom, vận chuyển chất thải.

+ Chất thải rắn nguy hại: Thành phần, khối lượng

b. Chất lượng nước thải.

- Số lượng mẫu: 08 mẫu.

- Vị trí giám sát: trước khi xử lý, sau xử lý.

- Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD₅, COD, tổng rắn lơ lửng SS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, dầu mỡ động thực vật, tổng Coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, tổng hoạt động phóng xạ α , tổng hoạt động phóng xạ β .

- Tần suất quan trắc: tháng 9/2023; 12/2023; 3/2024 và 6/2024.

c. Chất lượng nước mặt:

- Số lượng mẫu: 02 mẫu.

- Vị trí giám sát: Nước mặt sông Bến Có khu vực vị trí xả thải hướng dòng chảy (NM). (Tọa độ: 1097775; 5878886)

- Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD₅, COD, NH₄⁺-N, NO₃⁺-N, PO₄³⁻-P, tổng dầu mỡ, coliform.

- Tần suất giám sát: 12/2023 và 6/2024

d. Hiệu quả khử khuẩn chất thải trước khi thải ra môi trường:

- Vị trí giám sát: 03 vị trí khác nhau trong buồng hấp, bao gồm cả vị trí giữa khối chất thải hoặc khu vực có nhiệt độ và áp suất thấp nhất của buồng hấp.

- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ của hệ thống hấp và hiệu lực khử khuẩn của thiết bị.


- Tần suất quan trắc: tháng 9/2023; 12/2023; 3/2024 và 6/2024.

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh (ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh)

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;TXDHST.

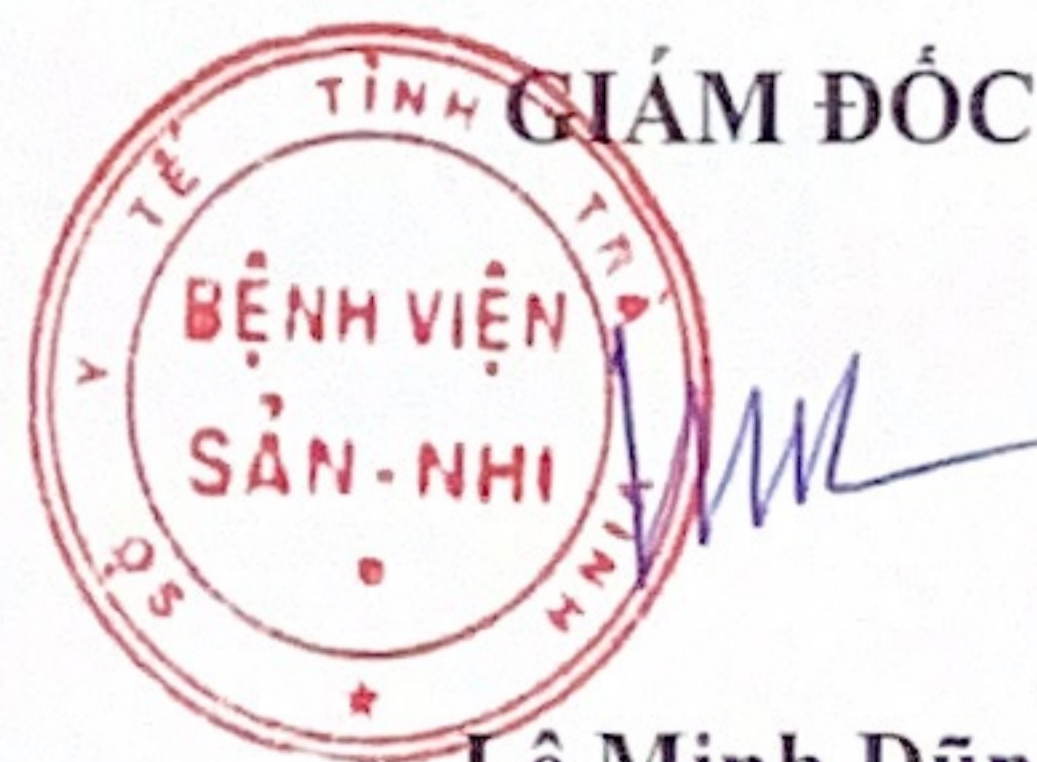

Lê Minh Dũng